

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 29.oktobra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Celtniecības materiālu iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/45
nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Šai pozīcijai pieejamais izmērs ir 225mm. Vai pareizi norādīti parametri?

N.P.K.		
207	Bituma lente ar alumīnija foliju, Soudaband ALU vai ekvivalents*	Ūdensnoturīga pašlīpoša lenta hidroizolācijas darbiem, 200 mm +/- 10%, garums vismaz 10m

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
207	Bituma lente ar alumīnija foliju, Soudaband ALU vai ekvivalents*	Ūdensnoturīga pašlīpoša lenta hidroizolācijas darbiem, 200-230mm garums vismaz 10m

JAUTĀJUMS Nr.2.

Šim pieprasītajam produktam lielākais tilpums ir 20KG. Vai pareizi norādīti parametri?

N.P.K.		
216	Saķeres grunts blīvām un neuzsūcošām virsmām ar minerālpiedevām, spaiņos, Knauf Betokontakt vai ekvivalents*	30 kg +/- 10%

ATBILDE Nr.2.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
216	Saķeres grunts blīvām un neuzsūcošām virsmām ar minerālpiedevām, spaiņos	30 kg +/- 10%

JAUTĀJUMS Nr.3.

Šim minētajam produktam lielākais tilpums ir 15 L. Vai pareizi norādīti parametri?

N.P.K.		
219	Universālā dziļumgrunts dažādu virsmu nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai, spaiņos, Knauf Tiefengrund vai ekvivalents	Dažādām uzsūcošām virsmām, 25 L +/- 10%

ATBILDE Nr.3.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
219	Universālā dziļumgrunts dažādu virsmu nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai, spaiņos	Dažādām uzsūcošām virsmām, 25 L +/- 10%

JAUTĀJUMS Nr.4.

Ietves apmales ar šādiem izmēriem netiek ražotas. Vai pareizi norādīti parametri?

N.P.K.		
539	Ietves apmales, betona	1000x80x250 mm +/-10%

ATBILDE Nr.4.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
539	Ietves apmales, betona	1000x50x200 mm +/-10%

JAUTĀJUMS Nr.5.

Šādu dubultperimetra profilu Latvijas tirgū neviens nepiedāvā, tuvākais piedāvātais izmērs dubultprofilam ir 33x30x3000 mm. Vai pareizi norādīti parametri?

N.P.K.		
625	Piekaramo griestu konstrukcijas	Dubultperimetra profils, 30x30x3000 mm +/-5%, balts

ATBILDE Nr.5.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
625	Piekaramo griestu konstrukcijas	Dubultperimetra profils, 30x30x3000 mm +/-10%, balts

JAUTĀJUMS Nr.6.

Vai korekti pieprasīts atslēdziņas garums 45 mm? Pēc mums pieejamās informācijas šādas atslēdziņas nav pieejamas.

N.P.K.		
782	Atslēga pastkastītei ar vismaz divām atslēgām	
783		Platums 16mm, garums 45mm +/-5%.
784		Platums 20mm, garums 45mm +/-5%.

ATBILDE Nr.6.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.


N.P.K.		
782	Atslēga pastkastītei ar vismaz divām atslēgām	
783		Platums 16-18mm, garums 15-20mm, mēlītes garums vismaz 40mm
784		Platums 19-20mm, garums 20-30mm, mēlītes garums vismaz 40mm

JAUTĀJUMS Nr.7.

Lūdzu izskaidrojiet pieprasītos izmērus (Pozīcija nr 848 - 852):

Kronšteina kopējais garums x platums vai kronšteina viena puse x platums:

Piemērs:

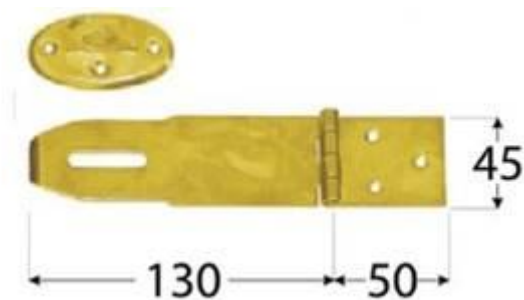

N.P.K.		
848	Piekaramās atslēgas stiprinājums	50-70x40-50mm, cauruma diametrs 11-13mm, biezums vismaz 2mm +/-10% . Ielikams starp durvju vērtņi un kārbu

849		50-70x40-50mm, cauruma diametrs 13-15mm, biezums vismaz 3mm +/- 10% . Uzliekams uz durvju vārtnes un kārbas
850		70-90x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi.
851		100-120x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi
852		140-160x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi

ATBILDE Nr.7.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
848		50-70x40-50mm, cauruma diametrs 11-13mm, biezums vismaz 2mm +/- 10% . Divdaļīgs , ielikams starp durvju vārtni un kārbu, taisns stiprinājums (skava), pilns komplekts.
849	Piekaramās atslēgas stiprinājums	Skavu stiprinājuma daļas izmērs 50-70x40-50mm +/-10%, skavas daļas garums, kurā izveidots caurums piekaramās atslēgas ievietošanai 50-90mm +/-10%, cauruma diametrs 13-15mm, biezums vismaz 3mm +/-10%. Divdaļīgs , uzliekams uz durvju vārtnes un kārbas, 90* izliekts stiprinājums (skava), pilns komplekts.
850		Veramās daļas izmērs 70-90x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi, pilns komplekts.
851		Veramās daļas izmērs 100-120x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi, pilns komplekts.
852		Veramās daļas izmērs 140-160x30-45mm +/-5%, uzliekams ar eņģi, pilns komplekts.

JAUTĀJUMS Nr.8.

Lūdzu precizēt pozīciju:

Montāžas skrūves ar izmēru 4.2x75 mm ir pieejamas tikai Zn, SPEC 22, Zn, SPEC 24 pieejamais izmērs ir 4,2x76 mm.

N.P.K.		
1166	Montāžas skrūves 4,2x75 mm	Zn, SPEC 24

ATBILDE Nr.8.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

N.P.K.		
1166	Montāžas skrūves 4,2x75-76 mm	Zn, SPEC 24

JAUTĀJUMS Nr.9.

Zemāk minētās pozīcijas pēc pieprasītajiem izmēriem neviens neražo, piegādātāji visi kā viens iesaka dot izmērus, kas atbilst standartiem.

N.P.K.		Pieprasītais izmērs			Piedāvātais izmērs
1356	Dūmvada caurule, apaļa, nerūsējošais tērauds	DN170mm. 0.3-3m	m	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D170 iesaka dot D180 , kas atbilst standartiem.
1358		DN190mm. 0.3-3m	m	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D190 iesaka dot D200 , kas atbilst standartiem.
1362	Dūmvada caurules posms ar aizbīdni, nerūsējošais tērauds	DN170 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D170 iesaka dot D180 , kas atbilst standartiem.
1364		DN190 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D190 iesaka dot D200 , kas atbilst standartiem.
1368	Dūmvada caurules līkums 45 grādi, nerūsējošais tērauds	DN170 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D170 iesaka dot D180 , kas atbilst standartiem.
1370		DN190 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D190 iesaka dot D200 , kas atbilst standartiem.
1374	Dūmvada caurules līkums 90 grādi, nerūsējošais tērauds	DN170 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D170 iesaka dot D180 , kas atbilst standartiem.
1376		DN190 mm.	gab	1	Pieprasīto izmēru neviens neražo. Piegādātāji kā viens pieprasītajā D190 iesaka dot D200 , kas atbilst standartiem.

ATBILDE Nr.9.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Pasūtītājam ir nepieciešami arī nestandarta izmēri, jo Pasūtītājs veic vecu dūmvadu un krāšņu remontu, kur pastāv visdažādākie izmēri.

Papildu iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā, palielinot piegādes laiku līdz 3 kalendārajām nedēļām, lai izpildītājam būtu papildu laiks piegādāt nestandarta izmēru preci.

N.P.K.		Pieprasītais izmērs		
1356	Dūmvada caurule, apaļa, nerūsējošais tērauds	DN170mm. 0.3-3m (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	m	1
1358		DN190mm. 0.3-3m (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	m	1
1362	Dūmvada caurules posms ar aizbīdni, nerūsējošais tērauds	DN170 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1
1364		DN190 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1
1368	Dūmvada caurules līkums 45 grādi, nerūsējošais tērauds	DN170 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1
1370		DN190 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1
1374	Dūmvada caurules līkums 90 grādi, nerūsējošais tērauds	DN170 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1
1376		DN190 mm. (piegādes laiks līdz 3 kalendārajām nedēļām)	gab	1